

令和6年2月15日

各位

長浜水道企業団

令和6年4月1日以降の変更事項について(重要)

日頃は、当企業団上水道事業にご理解とご協力をいただきありがとうございます。  
さて、令和6年4月1日から下記の3点について、変更となりますのでご留意ください。

記

1. 企業団による止水栓および量水器ボックスの販売取り止め

当企業団の指定止水栓および量水器ボックスについては、これまで長浜水道工事協同組合を通じ販売しておりましたが、事務の効率化等のため、令和6年3月31日で販売を取り止めます。

つきましては、令和6年4月1日からは管材業者で直接、企業団指定の止水栓および量水器ボックスを購入していただきますようお願いいたします。

2. 量水器ボックスの仕様変更

指定量水器ボックス仕様を変更します。

**大きな変更点は、蓋色を「黒」から「青」としたことです。**

企業団の「団章」および「量水器」が表示されたもので、底板および土留め板の設置は引き続き必要です。

なお当面の間、企業団の「団章」入り黒蓋量水器ボックスの使用を認めるものとします。

【長浜水道企業団 指定メーター直結止水栓】

企業名	品名	品番
(株)タプチ	開閉防止式逆止付ボール止水栓	MBLH-HY
(株)日邦バルブ	NT-MS-PC伸縮ボール止水栓	NT-MS-PC
前澤給装工業(株)	逆止止水栓ST2型平行おねじ・伸縮型(GE)	354612
前田バルブ工業(株)	開閉防止式ベストップバルブR形	MV-BT-TR

※各種口径は、Φ13、Φ20×13、Φ20、Φ25

【長浜水道企業団 指定量水器ボックス】

企業名	品名	品番	φ13	φ20	φ25	φ40	φ50	φ75	φ100
アロン化成(株)	【樹脂製】MCグリーンメーターボックス	TLR/VS LB	○	○	○	-	-	-	-
前澤化成工業(株)	材料承認協議中								
園部重工業(株)	材料承認協議中								
(株)グランドボックス	【铸铁製】量水器ボックス	GMN-ASK	○	○	○	○			
(株)ダイヤモンド	材料承認協議中								


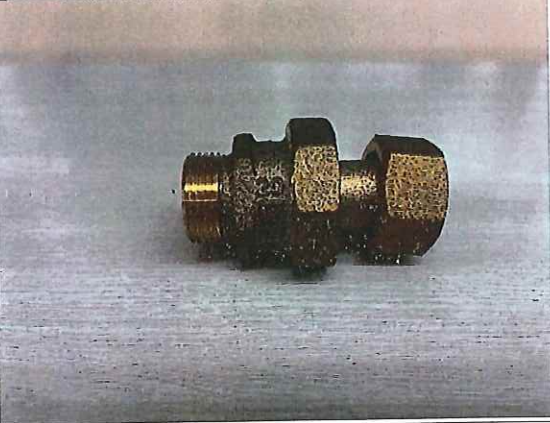
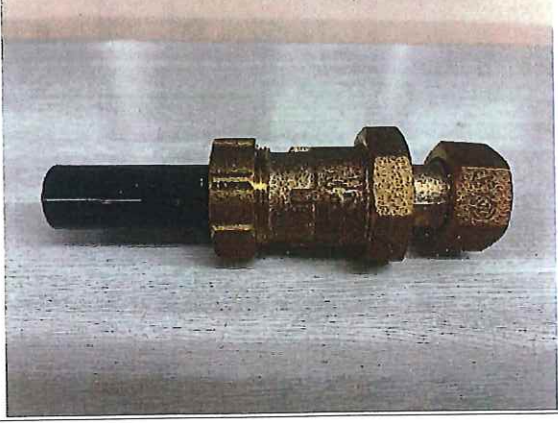
※蓋色は青色とし、「企業団章」「量水器」明記されていること。

### 3. メーター二次側の単式逆止弁設置

宅内側からの戻り水防止のため、メーター二次側に単式逆止弁(ユニオン×平行オネジ)の設置をお願いします。

なお、止水栓に伸縮機能が無い場合は逆止弁付伸縮メーターエラスジョイントを設置してください。

令和6年4月1日以降の給水装置工事申込から適用とします。

(A) 止水栓に伸縮機能がある場合は、「単式逆止弁ユニオン×平行オネジ」にガイドナットシモク	(B) 止水栓に伸縮機能がない場合は、「逆止弁付伸縮メーターエラスジョイント」
	
↓ 単式逆止弁(ユニオン×平行オネジ)	↓ 逆止弁付伸縮メーターエラスジョイント
	

担当：営業課

TEL:0749-62-4101

FAX:0749-63-6819

mail:nagasui@hera.eonet.ne.jp